SEZIONE 11-11 PROGR. 1078.00 m

Pietrame 0.5÷2 kN in assorbimento: mc/m 32.60
Pietrame 0.5÷2 kN rinfianco: mc/m 23.70
Pietrame 0.5÷2 kN imbasamento: mc/m 4.80
Tout venant: mc/m 261.10
Tout venant per cassone: mc/m 11.00
Massi naturali da 1 a 10 kN: mc/m 4.20
Massi naturali da 2 a 10 kN: mc/m 37.20
Massi naturali da 8 a 17 kN: mc/m 48.20
Massi naturali da 30 a 70 kN piede: mc/m 13.00
Massi naturali da 30 a 70 kN vasca: mc/m 7.50
Accropodi da 90 kN: mc/m 64.40
Cls muro: mc/m 21.00
Cls alleggerito muro: mc/m 2.40
Cassoni v.p.p.: mc/m 14.90
Sovrastruttura: mc/m 5.30

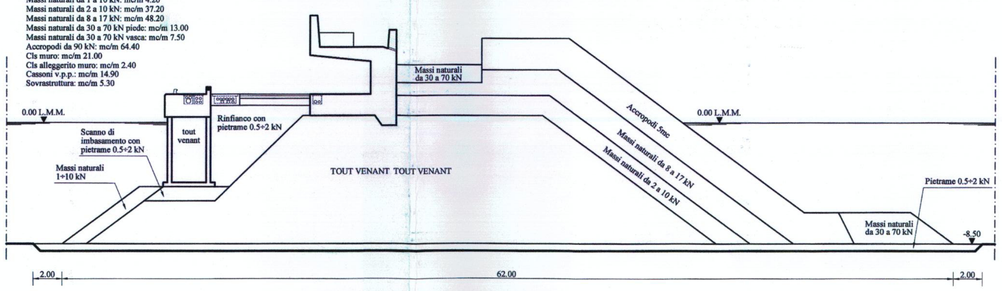

SEZIONE 12-12 PROGR. 1333.00 m

Pietrame 0.5÷2 kN rinfianco: mc/m 31.90
Pietrame 0.5÷2 kN imbasamento: mc/m 4.80
Tout venant: mc/m 239.60
Tout venant per cassone: mc/m 11.00
Massi naturali da 1 a 10 kN: mc/m 4.20
Massi naturali da 2 a 10 kN: mc/m 36.10
Massi naturali da 8 a 17 kN: mc/m 46.70
Massi naturali da 30 a 70 kN piede: mc/m 13.00
Massi naturali da 30 a 70 kN vasca: mc/m 7.50
Accropodi da 90 kN: mc/m 62.60
Cls muro: mc/m 21.00
Cls alleggerito muro: mc/m 2.40
Cassoni v.p.p.: mc/m 14.90
Sovrastruttura: mc/m 5.30

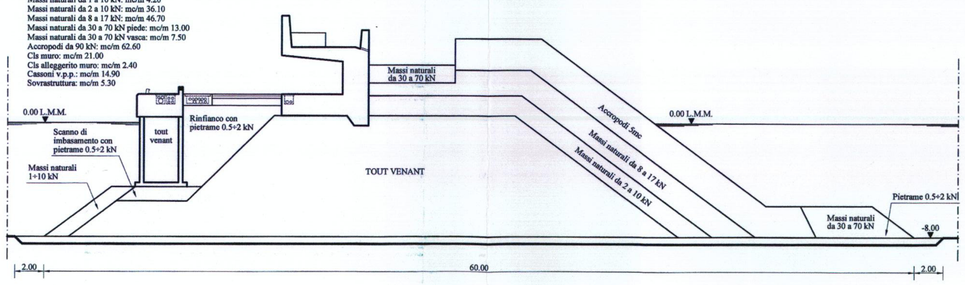

SEZIONE 13-13 PROGR. 1333.00 m

Pietrame 0.5÷2 kN in assorbimento: mc/m 31.90
Pietrame 0.5÷2 kN rinfianco: mc/m 23.70
Pietrame 0.5÷2 kN imbasamento: mc/m 4.80
Tout venant: mc/m 239.60
Tout venant per cassone: mc/m 11.00
Massi naturali da 1 a 10 kN: mc/m 4.20
Massi naturali da 2 a 10 kN: mc/m 36.10
Massi naturali da 8 a 17 kN: mc/m 46.70
Massi naturali da 30 a 70 kN piede: mc/m 13.00
Massi naturali da 30 a 70 kN vasca: mc/m 7.50
Accropodi da 90 kN: mc/m 62.60
Cls muro: mc/m 18.00 (valida per m. 215.00)
Cassoni v.p.p.: mc/m 14.90
Sovrastruttura: mc/m 5.30

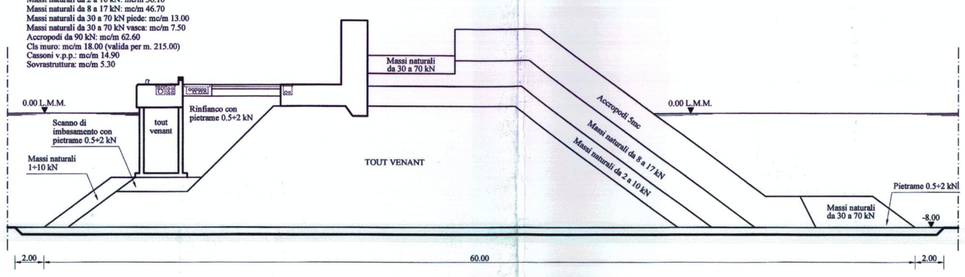

SEZIONE 14-14 PROGR. 1569.00 m

Pietrame 0.5÷2 kN in assorbimento: mc/m 31.50
Pietrame 0.5÷2 kN rinfianco: mc/m 23.70
Pietrame 0.5÷2 kN imbasamento: mc/m 4.80
Tout venant: mc/m 227.00
Tout venant per cassone: mc/m 11.00
Massi naturali da 1 a 10 kN: mc/m 4.20
Massi naturali da 2 a 10 kN: mc/m 35.40
Massi naturali da 8 a 17 kN: mc/m 45.80
Massi naturali da 30 a 70 kN piede: mc/m 13.00
Massi naturali da 30 a 70 kN vasca: mc/m 7.50
Accropodi da 90 kN: mc/m 61.50
Cls muro: mc/m 36.90 (valida per m. 21.00)
Cassoni v.p.p.: mc/m 14.90
Sovrastruttura: mc/m 5.30

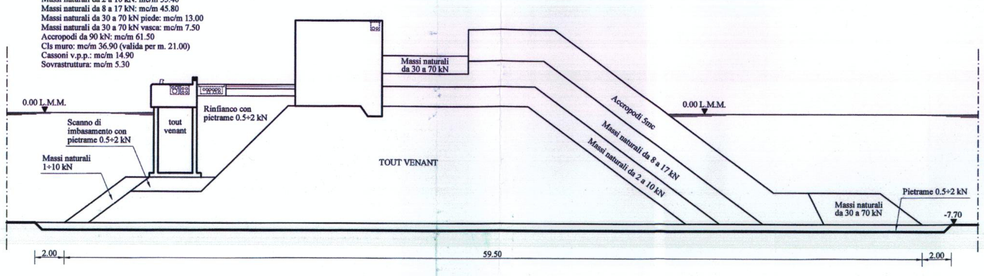

SEZIONE 15-15 PROGR. 1569.00 m (Testata)

Pietrame 0.5÷2 kN in assorbimento: mc 2140.00
Tout venant: mc 6805.00
Massi naturali da 2 a 10 kN: mc 795.00
Massi naturali da 10 a 20 kN: mc 3340.00
Massi naturali da 30 a 70 kN: mc 2200.00 (mc/m 13.00 x L arco nel baricentro 169.00 m)
Accropodi da 90 kN: mc 6945.00 (mc/m 81.70 x L arco nel baricentro 85.00 m)
Cls muro: mc/m 180.00

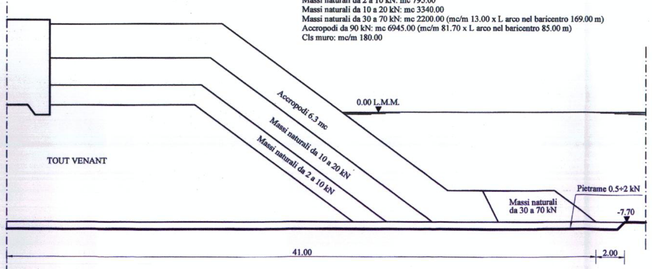

SEZIONE 16-16 SPORGENTE (Valida per 56.00 m)

Pietrame 0.5÷2 kN in assorbimento: mc/m 24.00
Pietrame 0.5÷2 kN rinfianco: mc/m 16.40
Pietrame 0.5÷2 kN imbasamento: mc/m 4.30
Tout venant: mc/m 173.30
Tout venant per cassone: mc/m 11.00
Massi naturali da 1 a 10 kN: mc/m 5.30
Massi naturali da 2 a 10 kN: mc/m 27.90
Massi naturali da 30 a 70 kN: mc/m 63.90
Cls muro: mc/m 14.40 (per L = 76.00 m)
Cassoni v.p.p.: mc/m 14.90 -per L = 76.00 m+(13.50 m compensati nella progr. 1333.00)-
Sovrastruttura: mc/m 5.30 -per L = 76.00 m+(13.50 m compensati nella progr. 1333.00)-

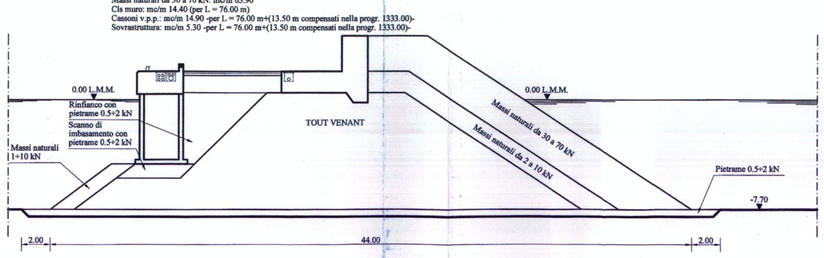

SEZIONE 17-17 SPORGENTE (Testata)

Pietrame 0.5÷2 kN in assorbimento: mc 230.00
Tout venant: mc 575.00
Massi naturali da 2 a 10 kN: mc 345.00
Massi naturali da 30 a 70 kN: mc 1045.00

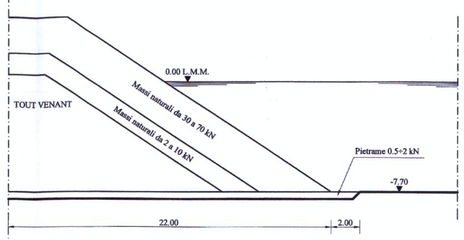

NOTA
L'ubicazione delle sezioni di computo è riportata sulla key map consultabile alla Tav. 17

COMUNE DI ROMA
LIDO DI OSTIA

COMUNE DI ROMA
DIPARTIMENTO IX
Politiche di Sviluppo degli Strumenti Urbanistici
18 FEB 2010 10588

PORTO DI ROMA
PROGETTO DI AMPLIAMENTO

PROGETTO DEFINITIVO

INDICE	DATA	MODIFICHE	DISEGNATO	CONTROLLATO	APPROVATO
0	Febbraio 2010	EMISSIONE			

CONCESSIONARIO:
PORTO TURISTICO DI ROMA s.r.l.
Largo del Porto di Roma 5 - Ostia Lido
00121 ROMA
PORTO TURISTICO DI ROMA SRL

PROGETTAZIONE:
MODIMAR s.r.l.
Via Monte Zebio 40 - 00195 ROMA
Il Direttore Tecnico
(Prof. Ing. Massimo Viviani)

SEACON s.r.l.
Viale Parioli, 60 - 00197 Roma
Il Direttore Tecnico
(Ing. Massimo Vitellozzi)

PROGETTO	ELABORATO	SCALA	TITOLO
146 10 09 SEA	T 015	1:200	MOLO SOPRAFLUTTO SEZIONI DI COMPUTO: TAV. 2 DI 2

Il progettista si riserva la proprietà di questo elaborato con la prohibizione di riprodurlo o trasferirlo a terzi senza autorizzazione scritta.
This document is property of designer. Reproduction and divulgation forbidden without written permission.